

6. ANNEXES SANITAIRES

6.1. Eau potable Phase 1 Régie CAH

DOSSIER D'ENQUÊTE PUBLIQUE

Du 16 juin au 1er août 2025




**À Haguenau
Le 16 juin 2025**


**Le Vice-Président
Jean-Lucien NETZER**



Légende :


- Conduite alimentation Basse Pression
- Conduite alimentation Haute Pression
- Conduite alimentation Non renseigné
- Conduite distribution
- Conduite eau brute
- Limite CAH
- Limite de commune

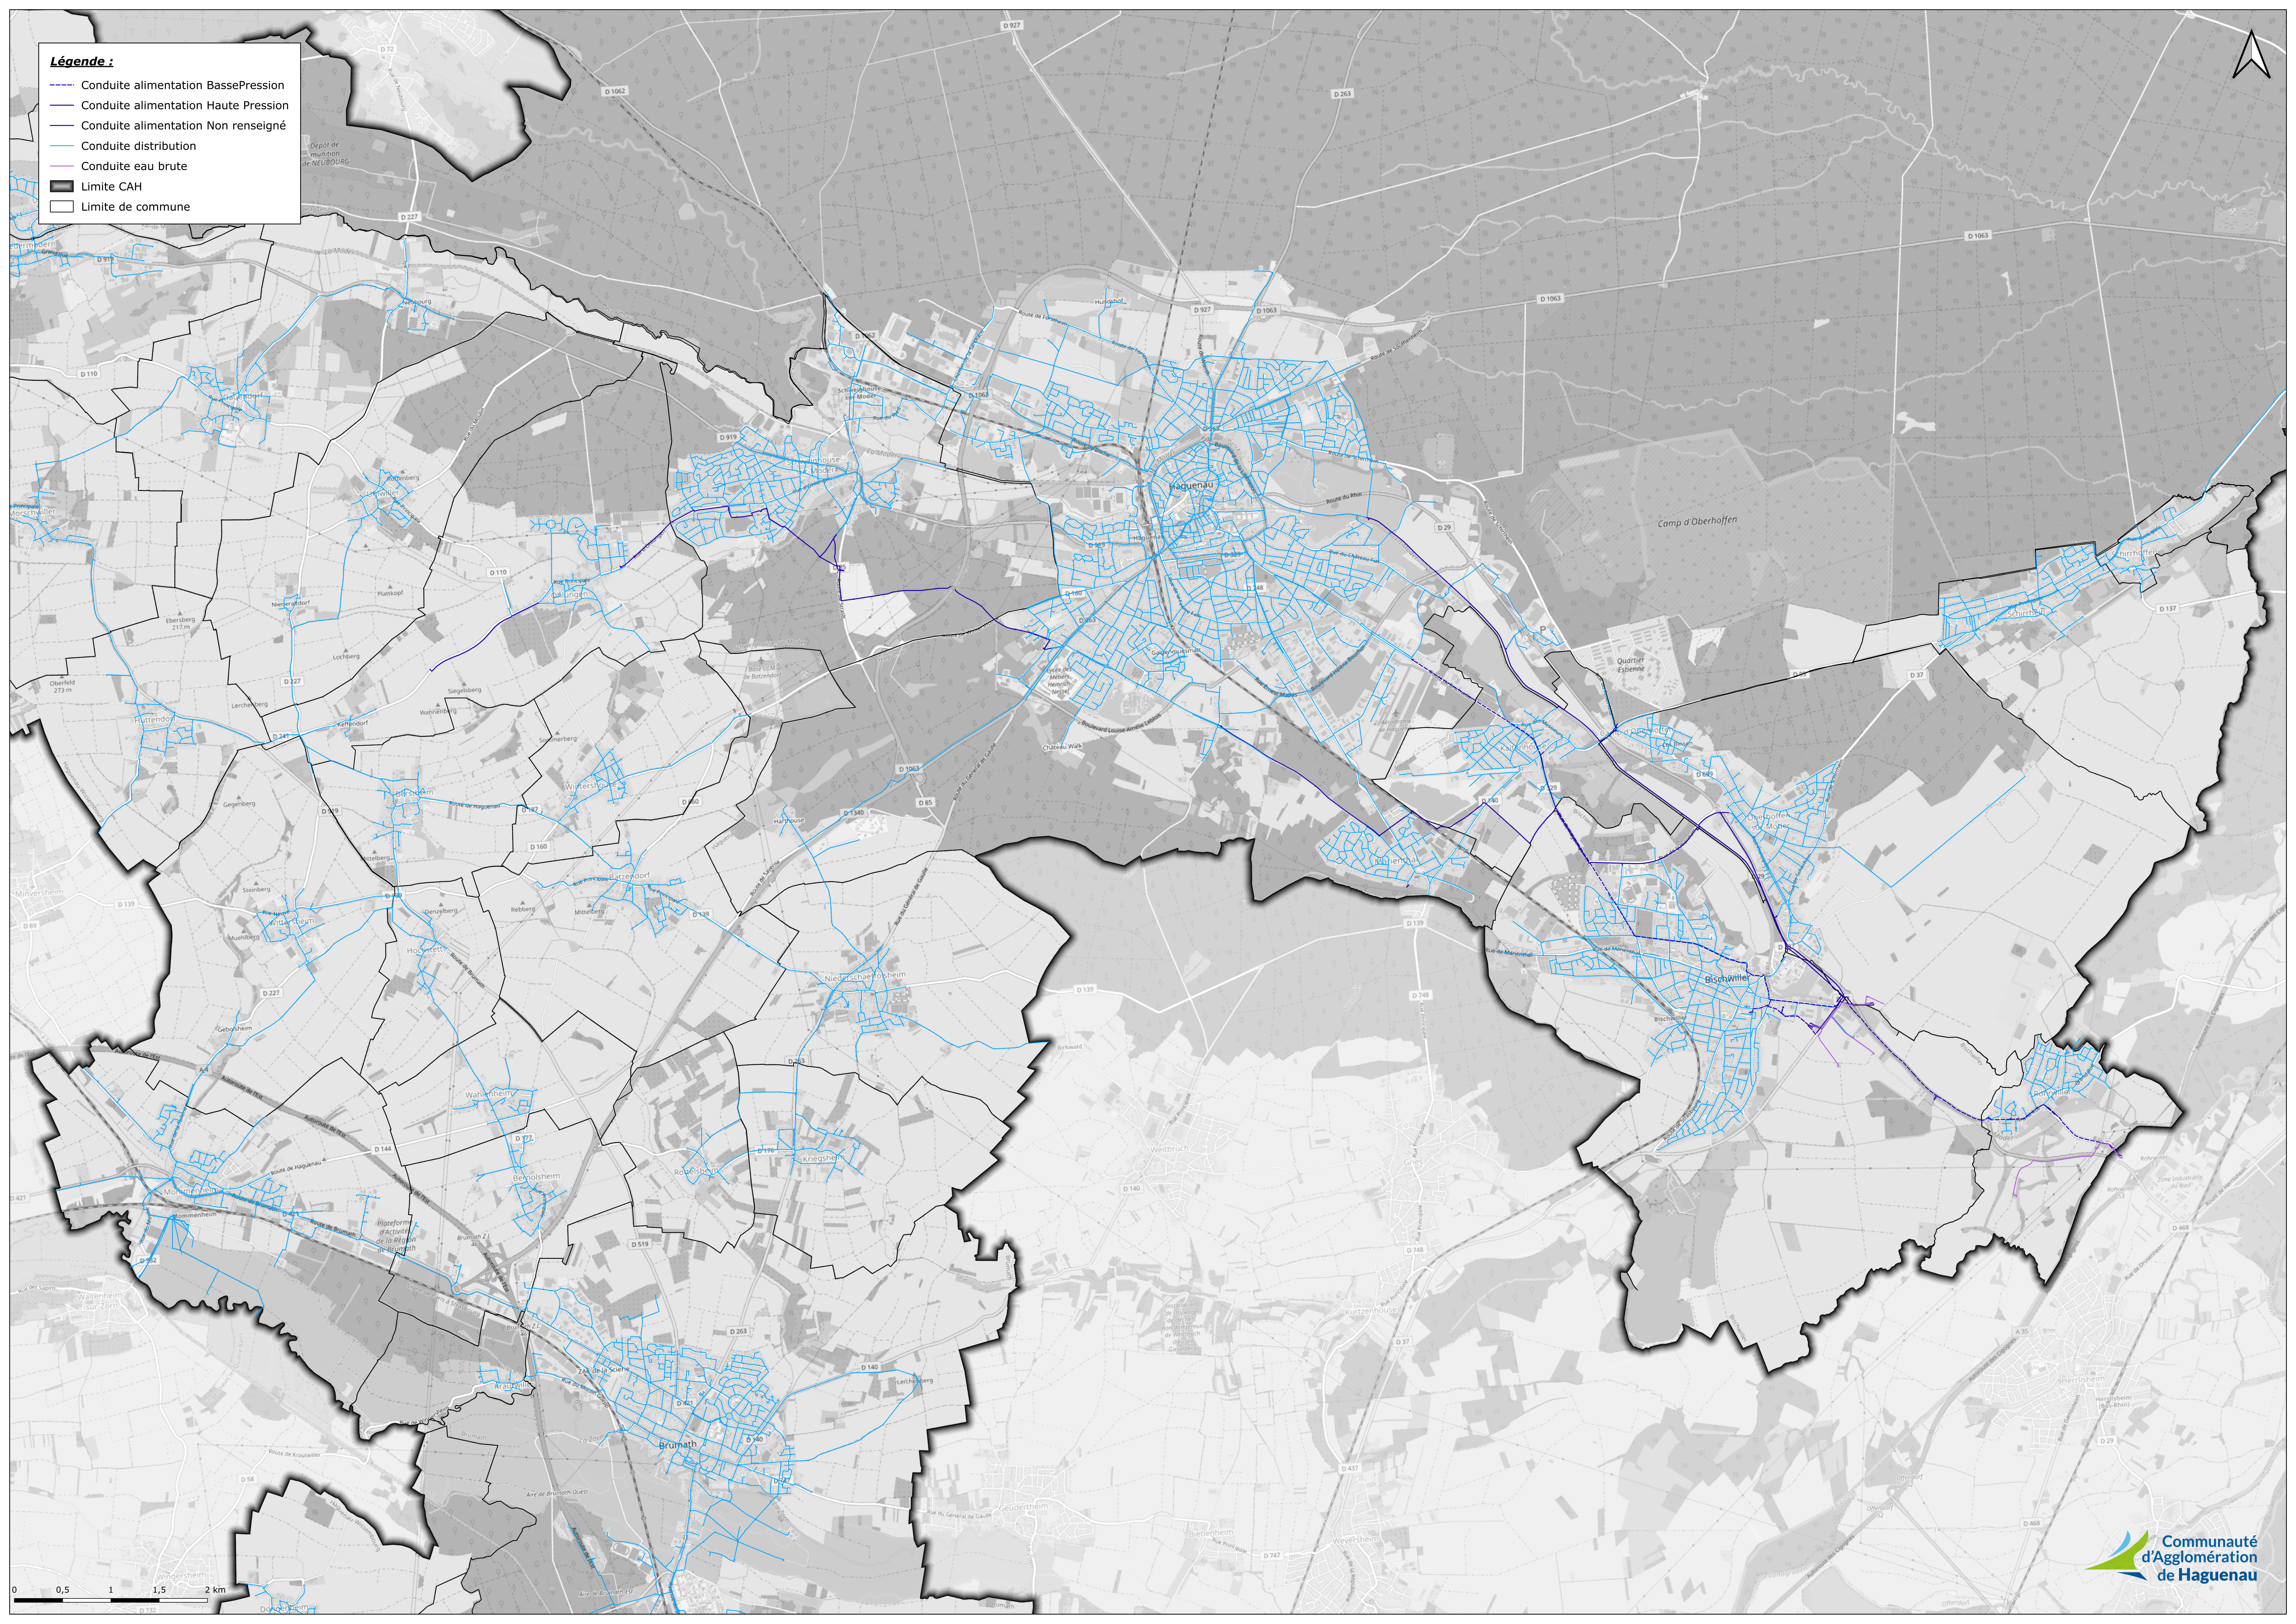

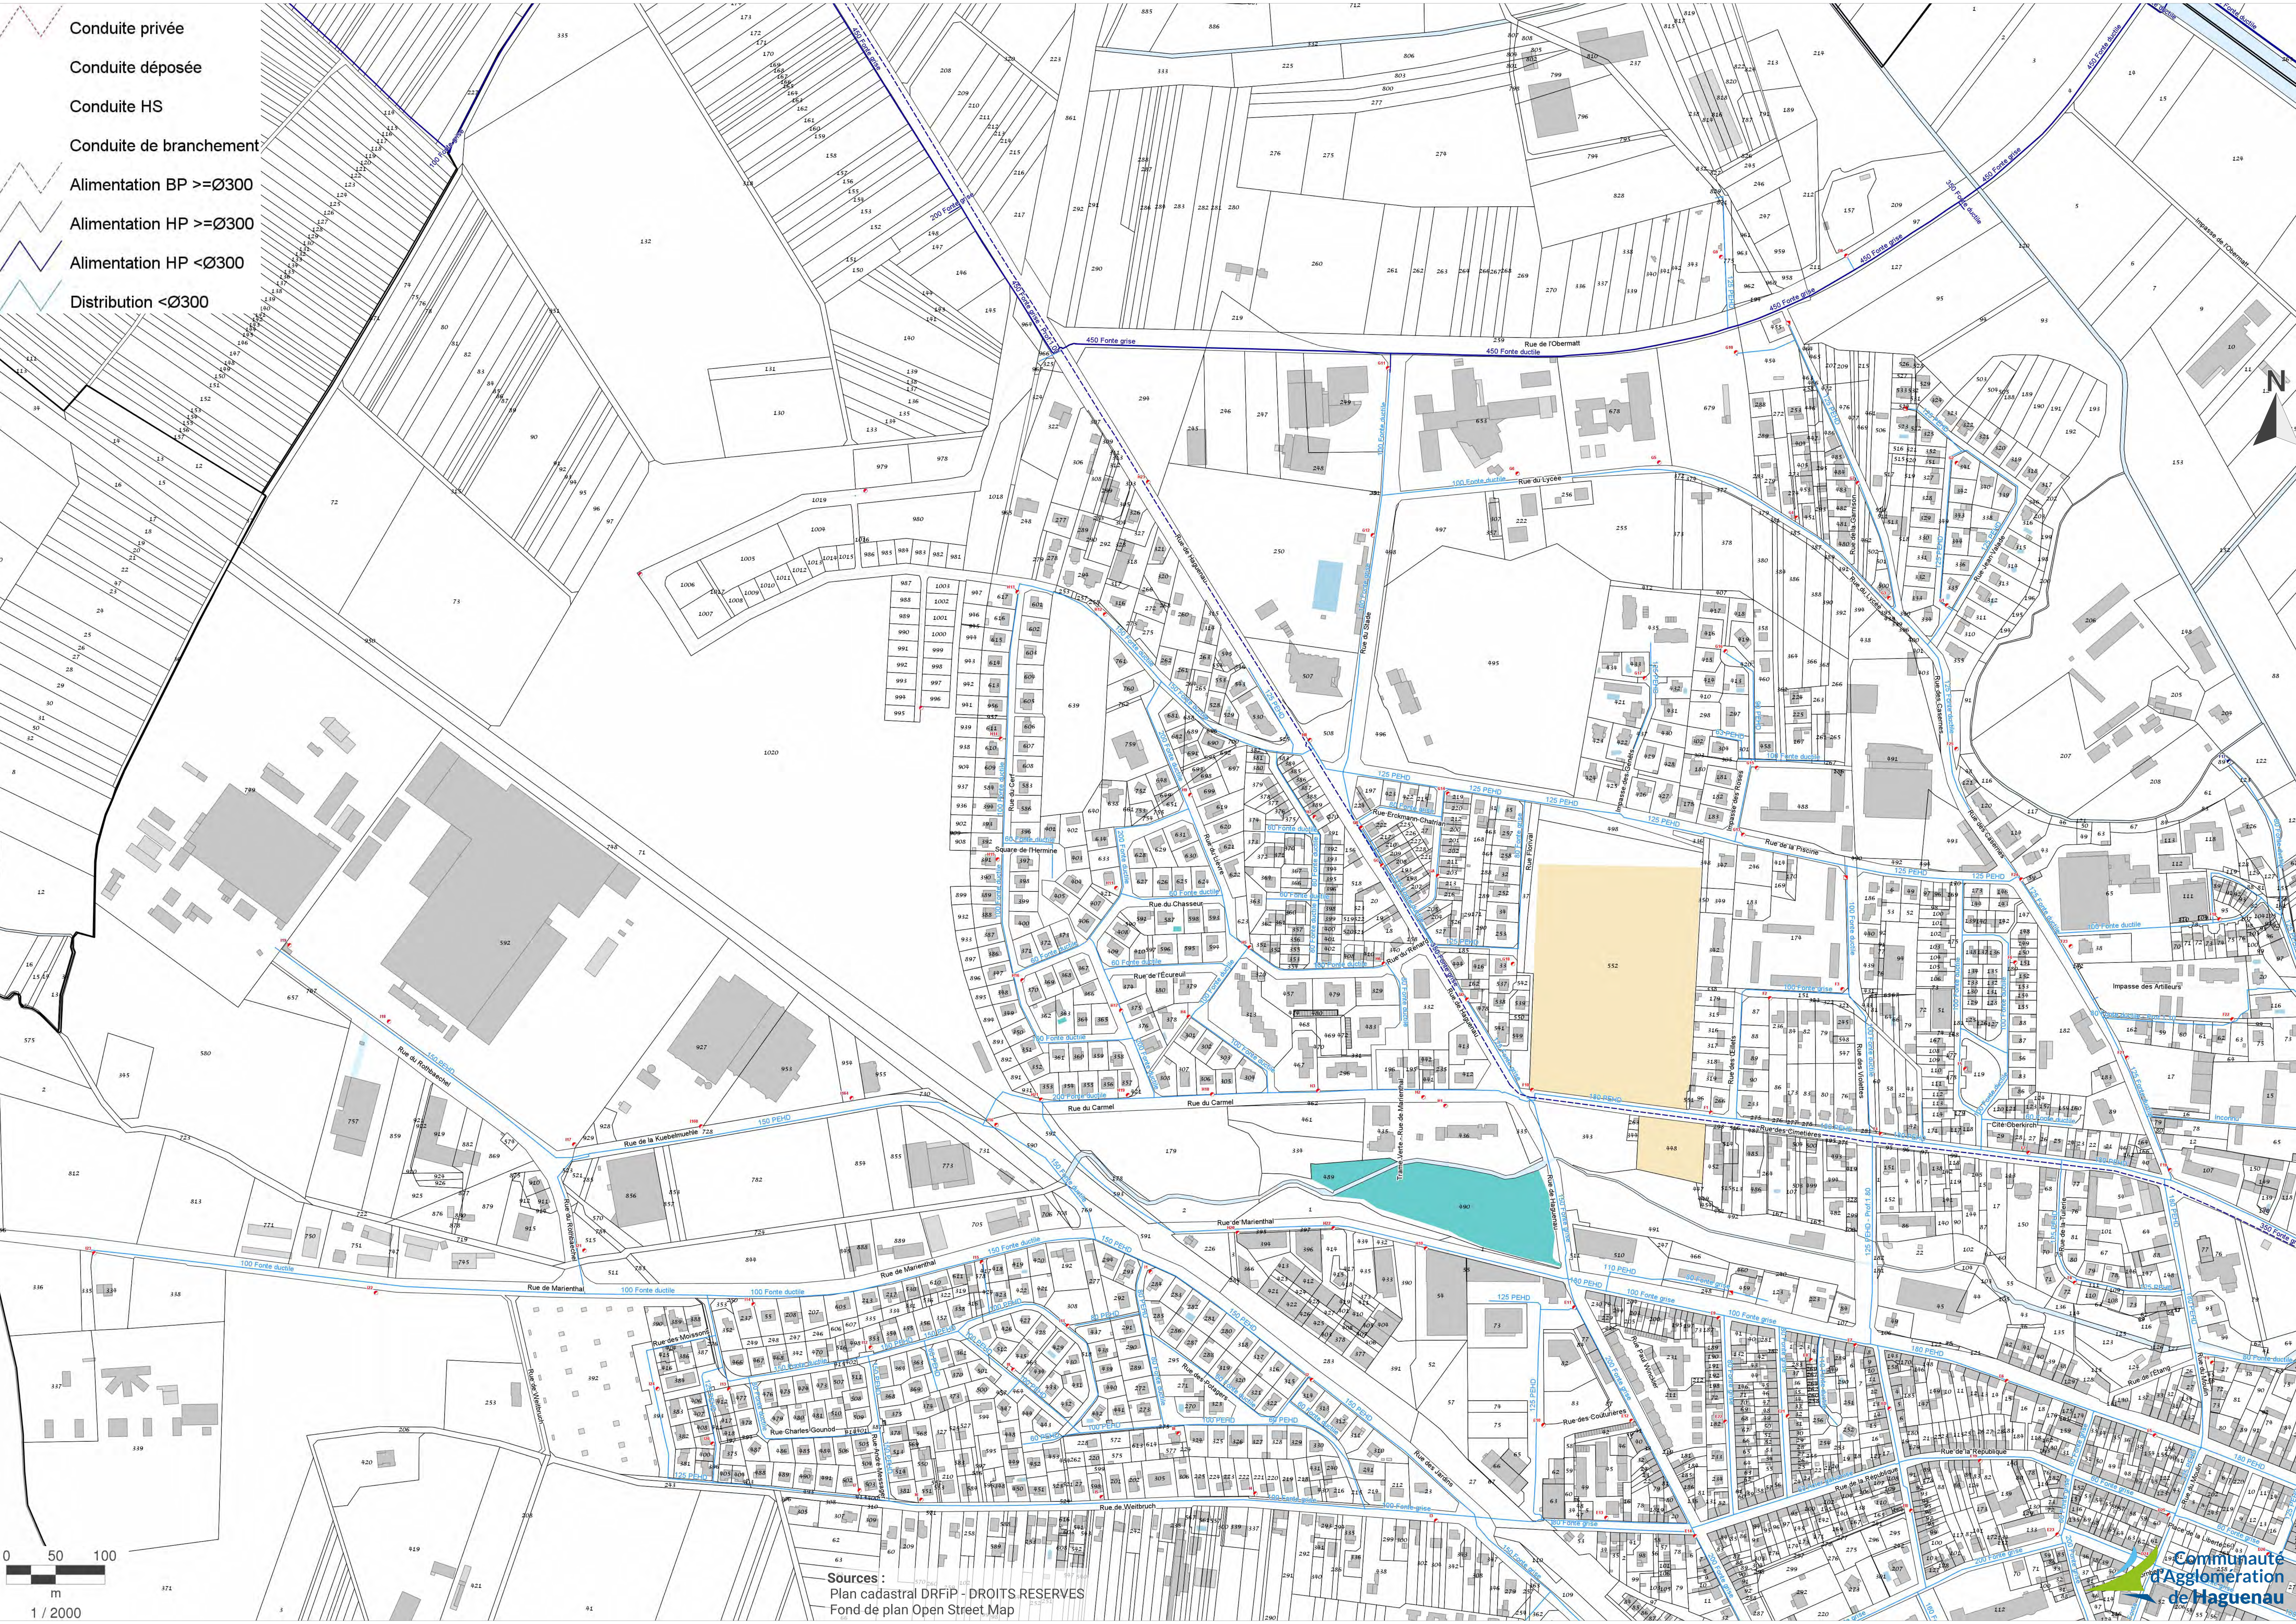

Sources :
Plan cadastral DRFP - DROITS RESERVES
Fond de plan Open Street Map

- Eau brute
- Conduite calorifugée
- Conduite privée
- Conduite déposée
- Conduite HS
- Conduite de branchement
- Alimentation BP >=Ø300
- Alimentation BP <Ø300
- Alimentation HP >=Ø300
- Alimentation HP <Ø300
- Distribution >=Ø300
- Distribution <Ø300

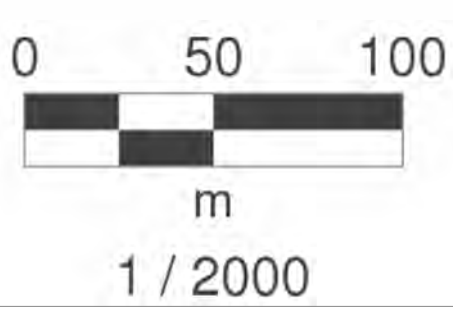

Sources :
Plan cadastral DRFIP - DROITS RESERVES
Fond de plan Open Street Map





- Conduite calorifugée
- Conduite déposée
- Conduite HS
- Conduite de branchement
- Alimentation BP >=Ø300
- Distribution <Ø300