

6. ANNEXES SANITAIRES

6.1. Eau potable Phase 2 Régie CAH

DOSSIER D'ENQUÊTE PUBLIQUE

Du 16 juin au 1er août 2025





**À Haguenau
Le 16 juin 2025**

**Le Vice-Président
Jean-Lucien NETZER**



Légende :

- Conduite alimentation Basse Pression
- Conduite alimentation Haute Pression
- Conduite alimentation Non renseigné
- Conduite distribution
- Conduite eau brute
- Limite CAH
- Limite de commune

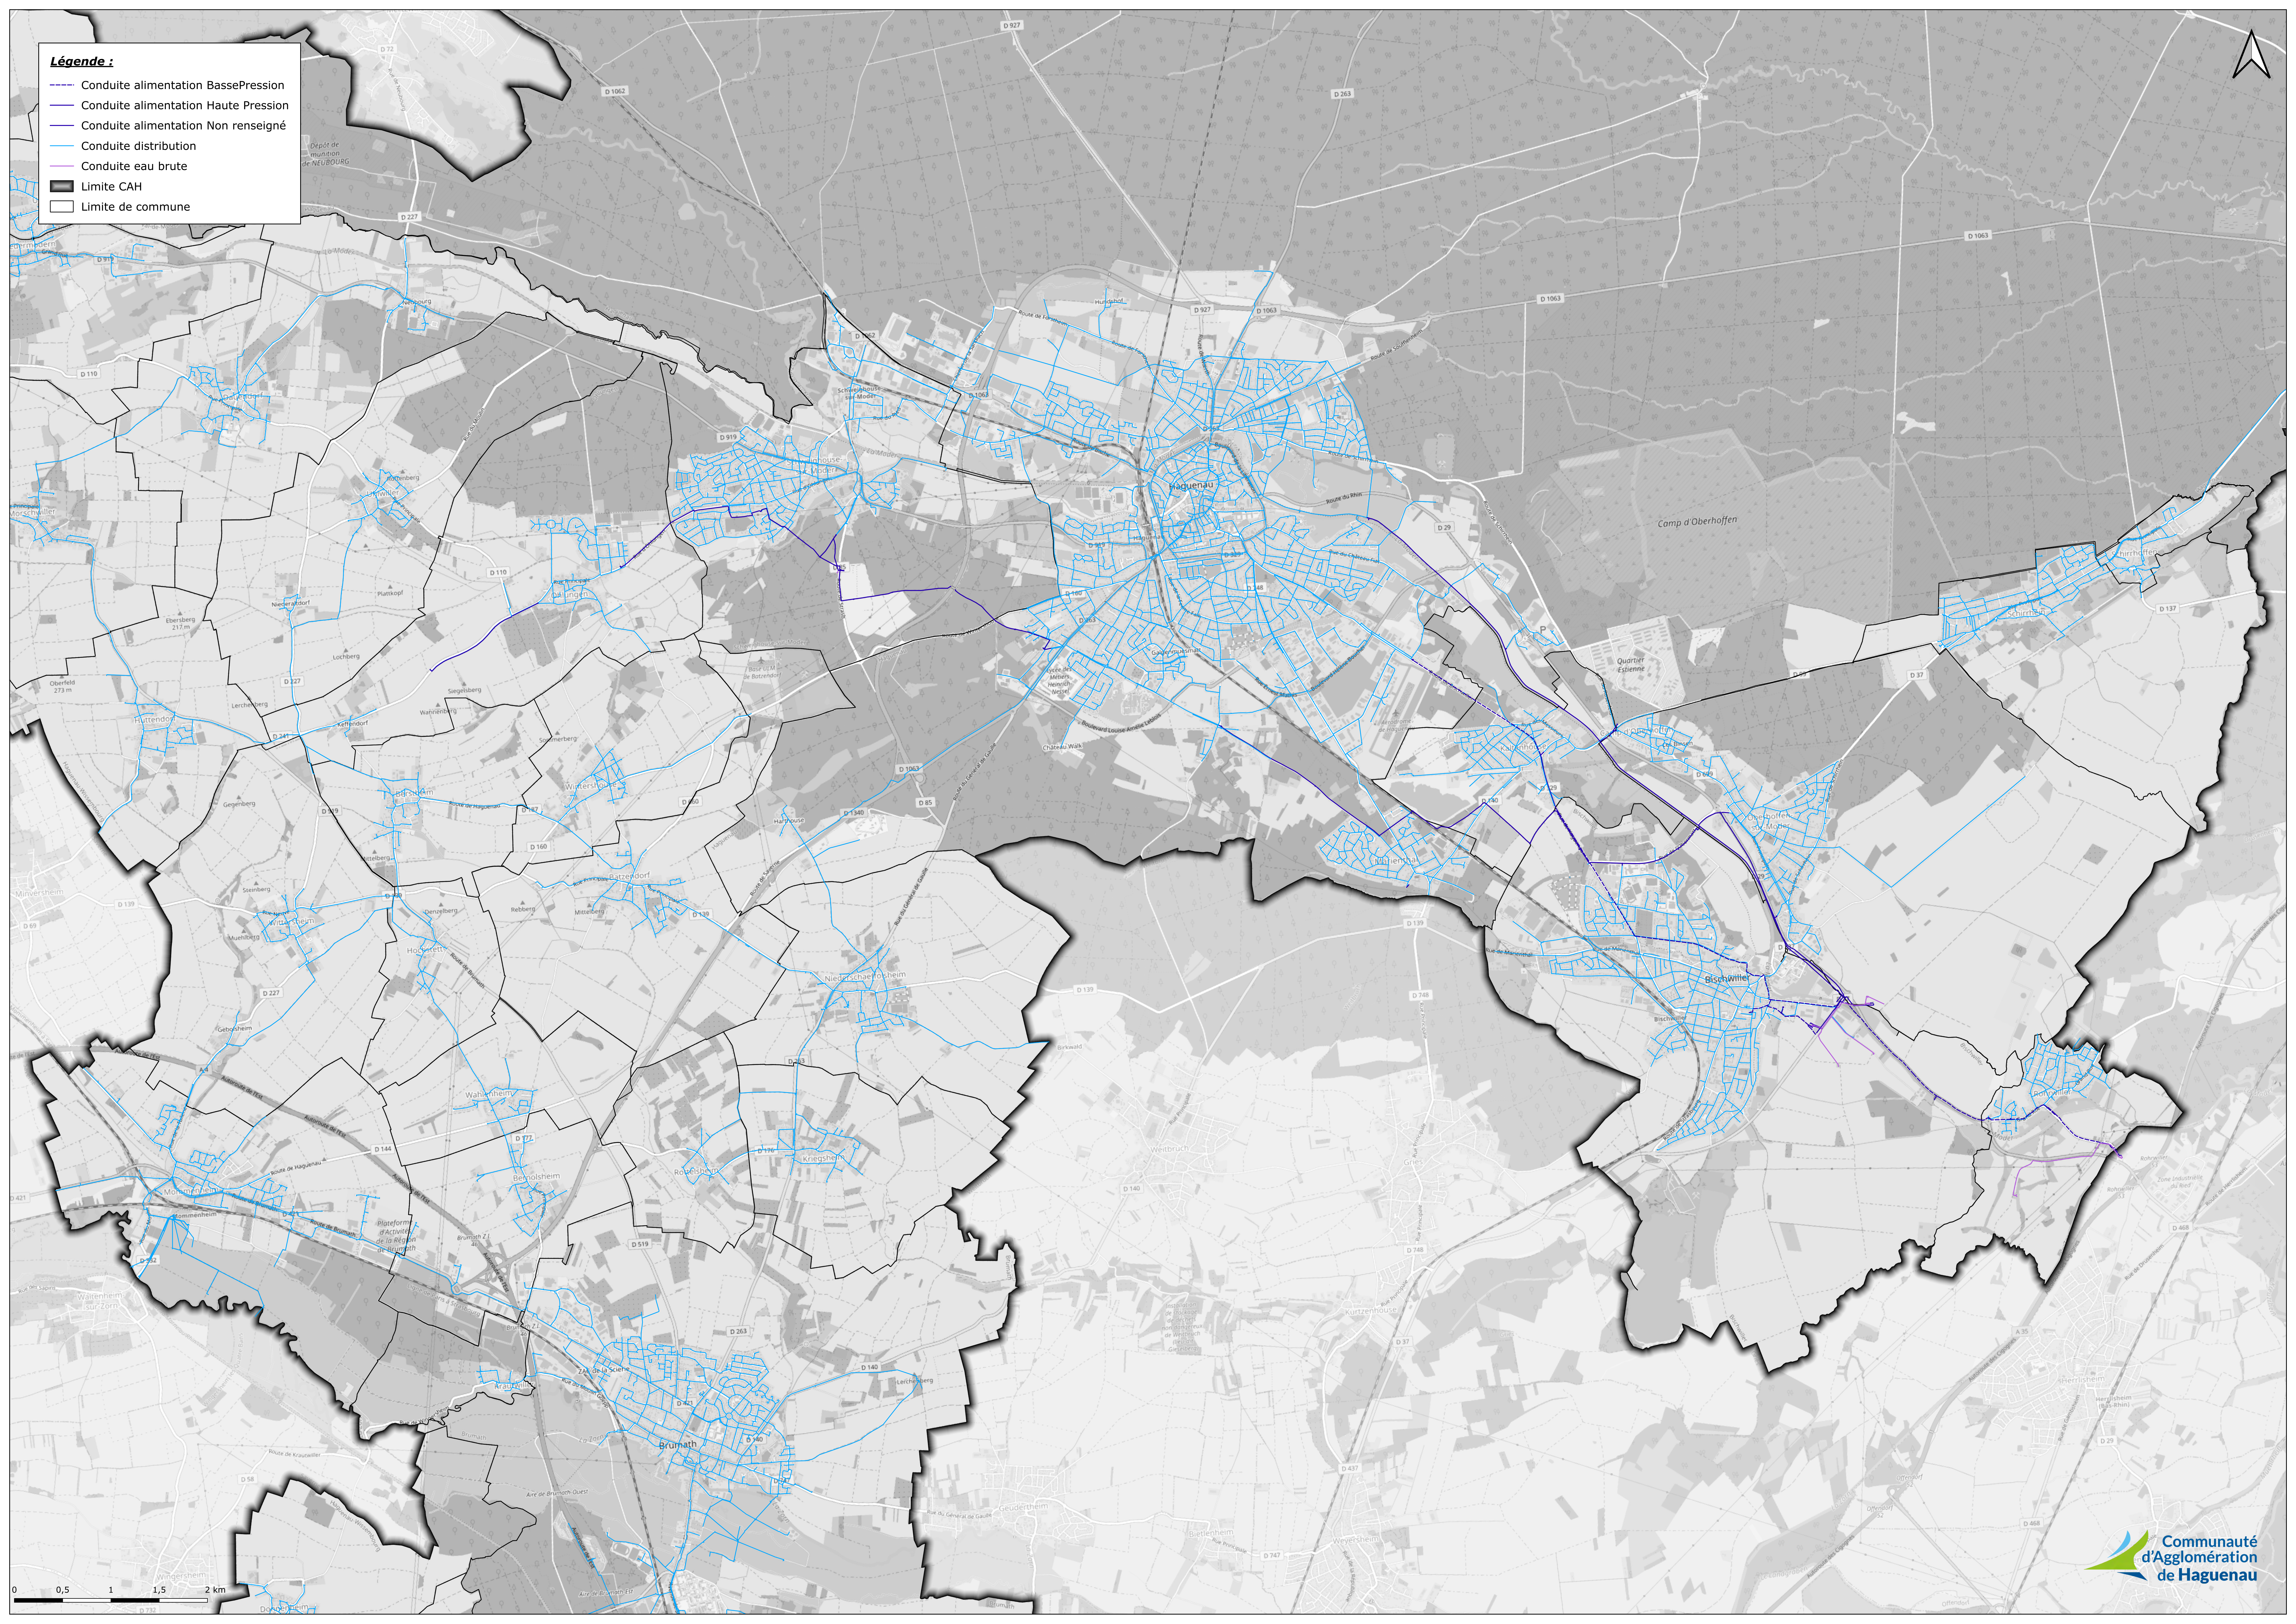

Conduite déposée

Conduite de branchement

Alimentation BP $\geq \emptyset 300$

Alimentation HP $\geq \varnothing 300$

Alimentation HP <Ø300

Distribution <Ø300




1 / 2000

Sources :
Plan cadastral DRFiP - DROITS RESERVES
Fond de plan Open Street Map

Emprise (xmin,ymin,xmax,ymax) : 2054553, 7296513, 2056787, 7298296 - Système de coordonnées : CC48 - Zone 7

Commune d'Agglomération
de Haguenau

- Eau brute
- Conduite calorifugée
- Conduite privée
- Conduite déposée
- Conduite HS
- Conduite de branchement
- Alimentation BP >=Ø300
- Alimentation BP <Ø300
- Alimentation HP >=Ø300
- Alimentation HP <Ø300
- Distribution >=Ø300
- Distribution <Ø300

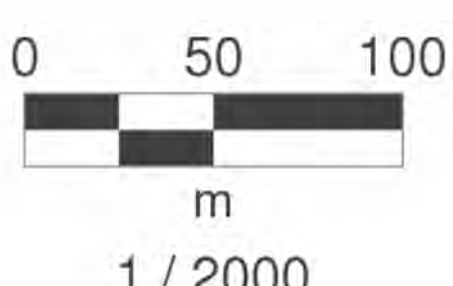

Sources :
Plan cadastral DRFIP - DROITS RESERVES
Fond de plan Open Street Map



