


Légende :

- Conduite alimentation Basse Pression
- Conduite alimentation Haute Pression
- Conduite alimentation Non renseigné
- Conduite distribution
- Conduite eau brute
- Limite CAH
- Limite de commune

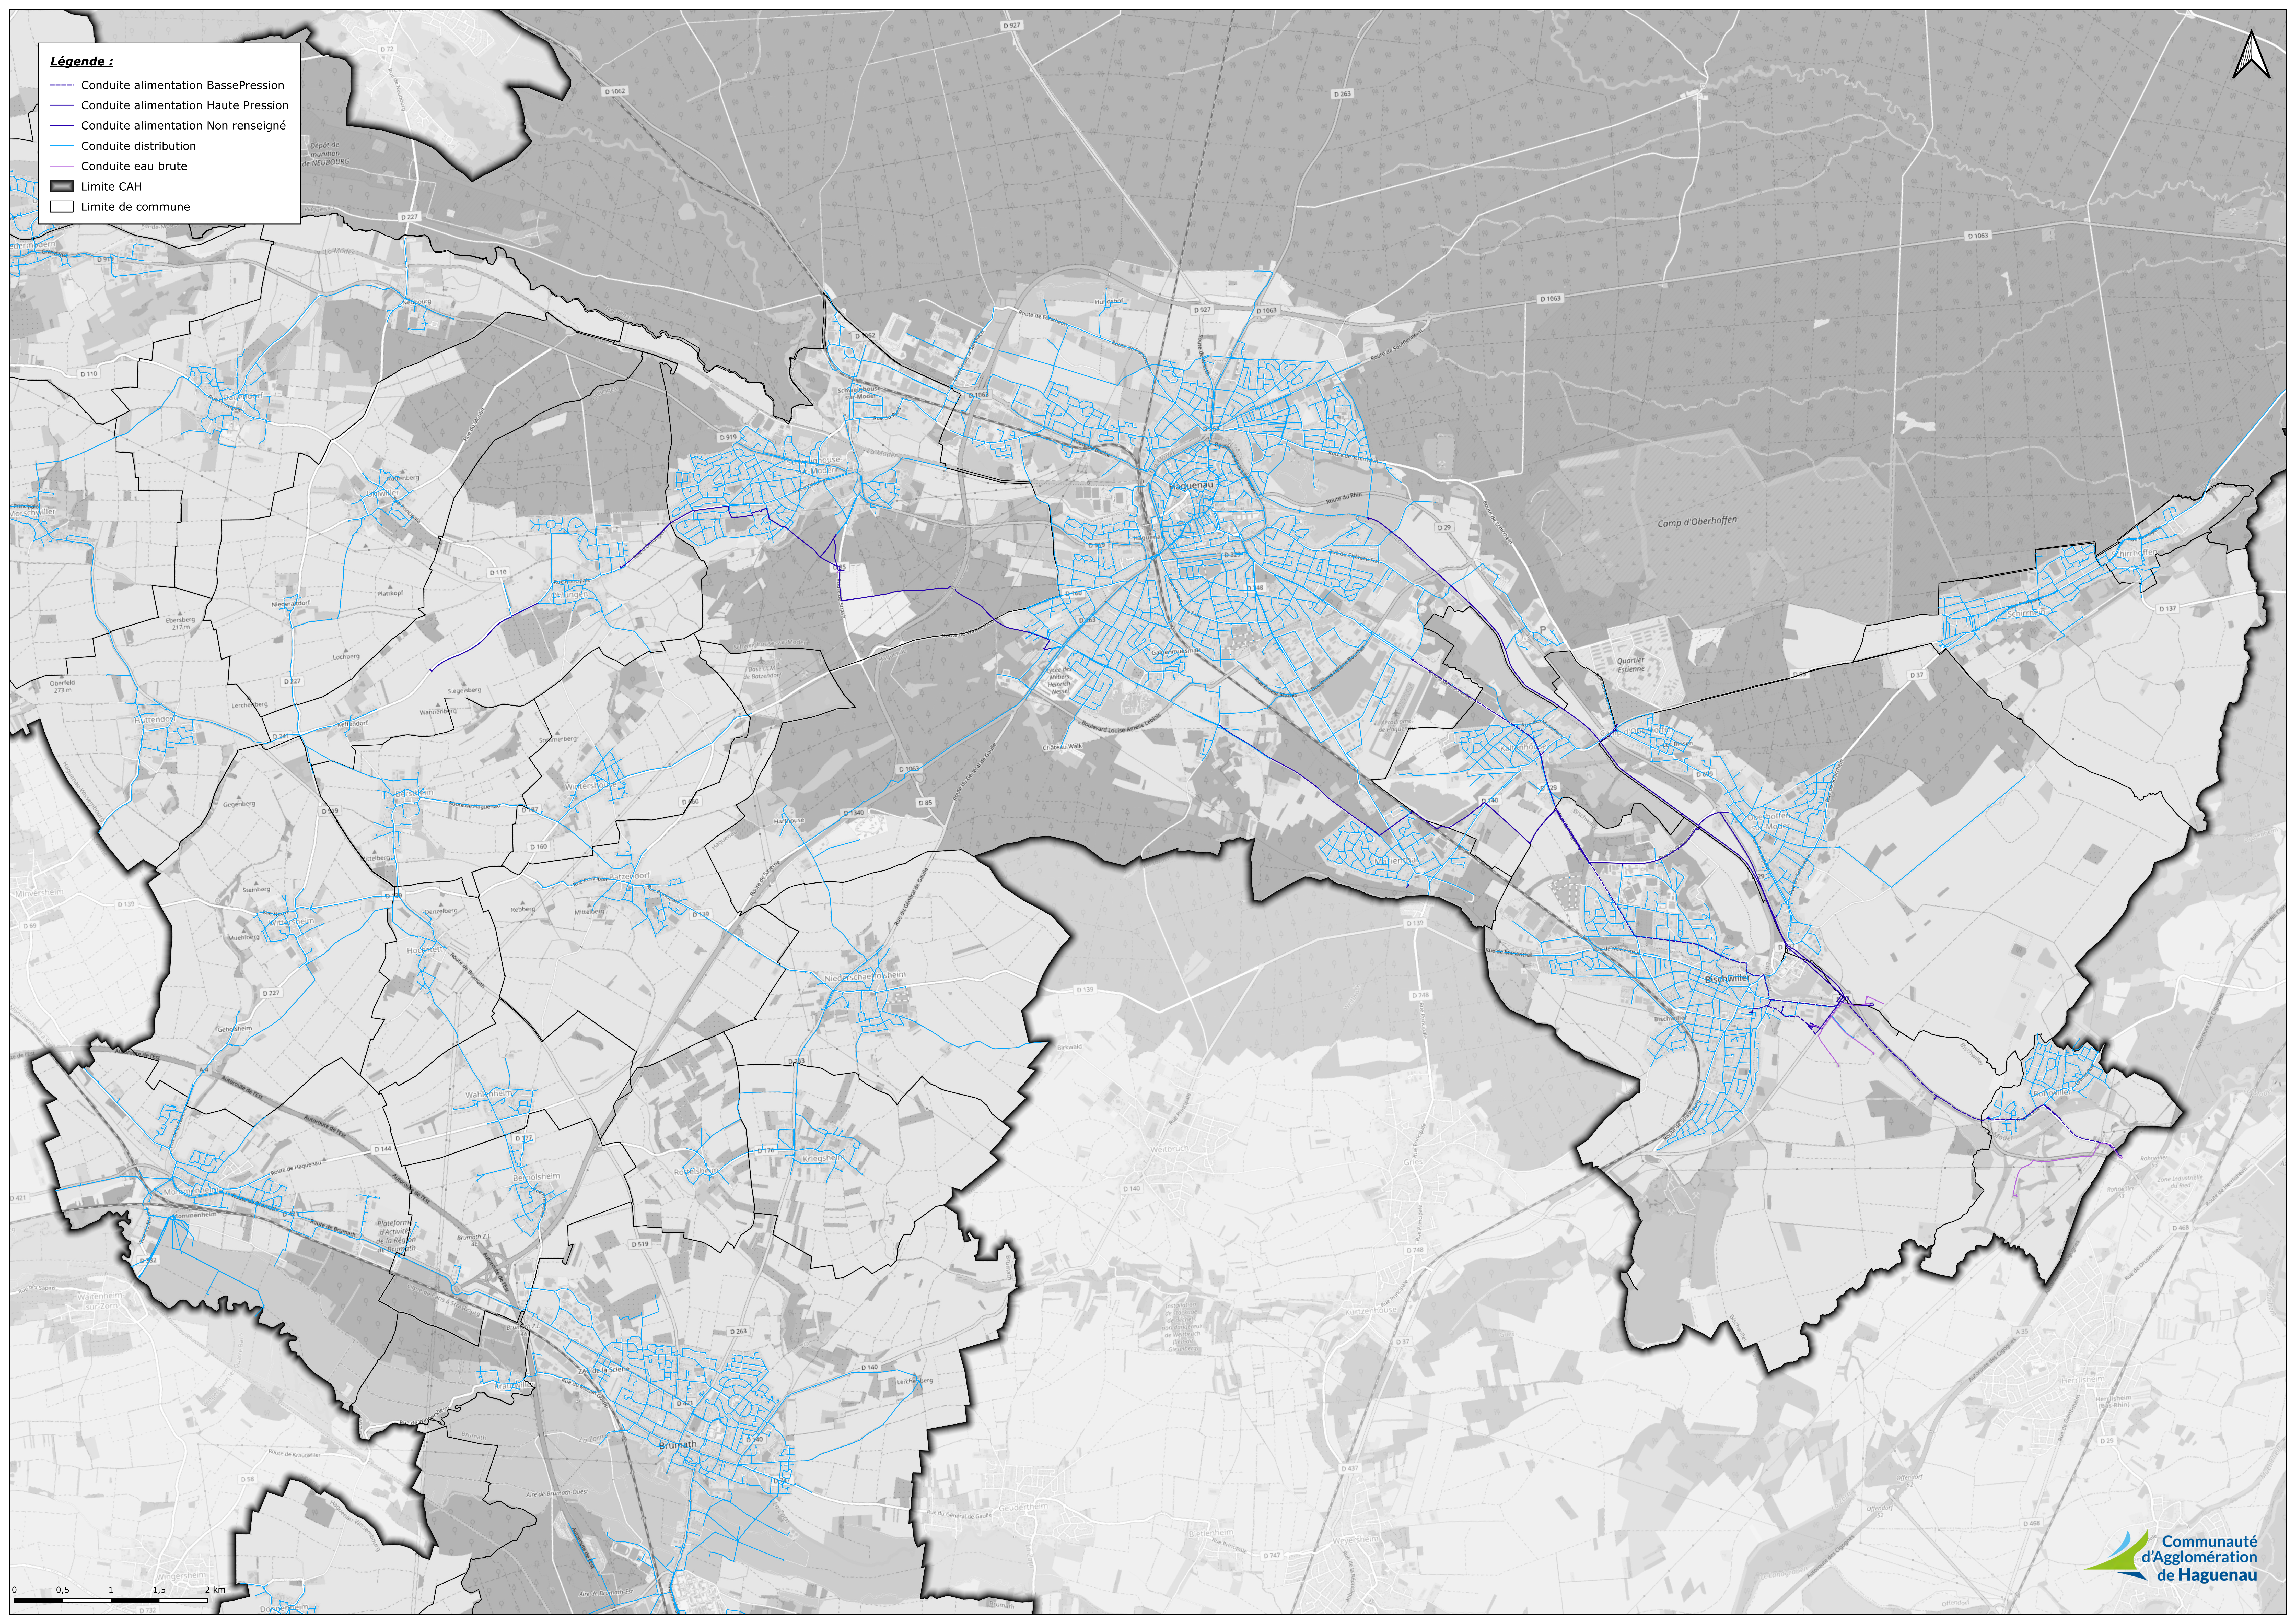

Conduite déposée

Conduite HS

Conduite de branchement

Alimentation BP $\geq \emptyset 300$

Alimentation HP $\geq \varnothing 300$

Alimentation HP <Ø300


Distribution <Ø300



1 / 2000

Sources:
Plan cadastral DRFIP - DROITS RESERVES
Fond de plan Open Street Map

- Eau brute
- Conduite calorifugée
- Conduite privée
- Conduite déposée
- Conduite HS
- Conduite de branchement
- Alimentation BP >=Ø300
- Alimentation BP <Ø300
- Alimentation HP >=Ø300
- Alimentation HP <Ø300
- Distribution >=Ø300
- Distribution <Ø300

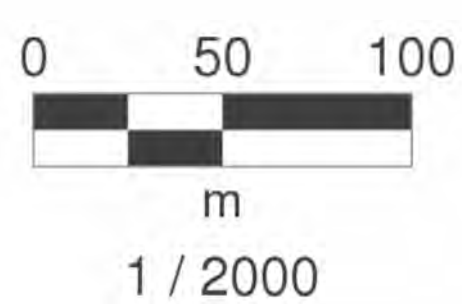

Sources :
Plan cadastral DRFIP - DROITS RESERVES
Fond de plan Open Street Map

Emprise (xmin,ymin,xmax,ymax) : 2055794, 7295441, 2058027, 7297224 - Système de coordonnées : CC48 - Zone 7



- Conduite calorifugée
- Conduite déposée
- Conduite HS
- Conduite de branchement
- Alimentation BP >=Ø300
- Distribution <Ø300